

Разъяснение требований законодательства  
в области промышленной безопасности при обследовании  
объектов газораспределительной системы и газопотребления.

При обследовании потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления на соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности инспекторами ГОУ Госпромнадзора представлены наиболее часто встречаемые нарушения:

**1. В договоре с организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту не указаны условия ведения и хранения эксплуатационных документов.**

*Согласно требования Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утвержденные постановлением МЧС Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6), (далее – Правила) п.78:*

*При отсутствии в эксплуатирующей организации собственной газовой службы работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов могут быть переданы организациям, имеющим лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, на договорных условиях.*

**В договоре должны быть четко определены границы и объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства заинтересованных сторон в обеспечении условий безопасной эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления, в том числе указаны условия ведения и хранения эксплуатационных документов**

**2. Не назначен специалист исполняющий обязанности ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления на время его отсутствия.**

*Согласно требования Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утвержденные Постановлением МЧС Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6), (далее – Правила) п.68:*

*В каждой организации, эксплуатирующей объекты газораспределительной системы и газопотребления, приказом из числа технических руководителей или специалистов, прошедших в установленном порядке подготовку и проверку знаний настоящих Правил, назначается лицо, ответственное за безопасную*

эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления в целом, и каждого цеха в отдельности.

На время отсутствия ответственного лица (отпуск, командировка, переподготовка, болезнь и другие случаи) исполнения его обязанностей должно быть возложено приказом организации на другого специалиста, прошедших проверку знаний в соответствии с главой 2 настоящих Правил.

**3. Не организован и не осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности.**

**Согласно Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» (далее – Закон):**

Производственный контроль в области промышленной безопасности – комплекс организационных и технических мероприятий, реализуемых субъектом промышленной безопасности, направленный на обеспечение безопасной эксплуатации опасного производственного объекта и(или) потенциально опасного объекта, а также на предупреждение аварий и(или) инцидентов на этих объектах.

Статьей 26 Закона определены обязанности владельцев ПОО, включающие в себя, в том числе, и обязанности по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на эксплуатируемых ими ПОО.

Согласно статье 29 Закона и Пункту 57 Правил организация, эксплуатирующая объекты газораспределительной системы и газопотребления обязана – организовывать и осуществлять производственный контроль в области промышленной безопасности.

Для обеспечения производственного контроля именно владелец ПОО вводит в штат инженера по промышленной безопасности или локальным правовым актом возлагает на одного из своих работников соответствующие обязанности по осуществлению производственного контроля в области промышленной безопасности, либо возлагает эти обязанности на физическое лицо посредством заключения с таким лицом гражданско-правового договора, содержащего обязанности и права сторон по обеспечению промышленной безопасности (далее – лица, ответственные за осуществление производственного контроля).

Лица, ответственные за осуществление производственного контроля в соответствии с требованиями подпункта 4.3 пункта 4 и пункта 22 Инструкции подлежат проверке знаний по вопросам промышленной безопасности в объеме нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, содержащих требования промышленной безопасности, соблюдение которых входит в должностные (функциональные) обязанности указанных лиц.

*ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что в соответствии со статьей 29 Закона субъекты промышленной безопасности, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, обязаны ежегодно не позднее 25 декабря направлять информацию об организации производственного контроля в Госпромнадзор.*

Обязанности руководителя субъекта промышленной безопасности (владельца ПОО) по организации промышленной

Разработать и утвердить положение о производственном контроле.

Справочно:

Примерное положение об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, утверждено постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15.07.2016 № 37.

Назначить **работника**, осуществляющего производственный контроль.

Справочно:

Требования к лицу, осуществляющему производственный контроль:

1. высшее образование технического профиля;
2. подготовка (знания, опыт, умение) для выполнения обязанностей, предусмотренных, статьёй 30 Закона;
3. проверка знаний по вопросам промышленной безопасности в случаях и в порядке, предусмотренных Инструкцией.


Обеспечить **осуществление** производственного контроля

Справочно:

Владелец должен приостановить эксплуатацию ПОО,

если не организован и не осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности,

а также если отсутствует проверка знаний по вопросам промышленной безопасности в случаях и порядке, установленных Инструкцией

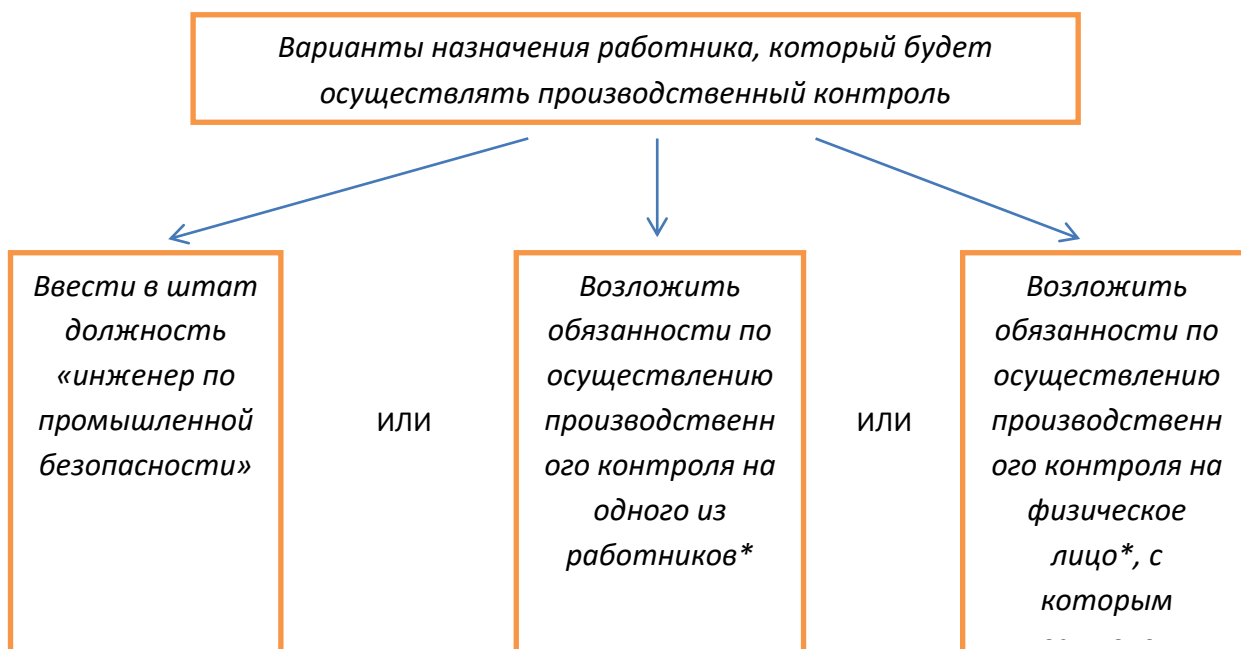

**4. Не производится проверка сигнализатора загазованности на соответствие установленным параметрам при помощи контрольной газовой смеси.**

**Согласно требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 № 6), (далее – Правила) п.316:**

Проверка сигнализатора загазованности на соответствие установленным параметрам должна выполняться с использованием контрольной газовой смеси с объемом долей газа, не превышающей 20% от нижнего предела его воспламеняемости. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИГНАЛИЗАТОРА ПУТЕМ ПРЕДНАМЕРЕННОГО ЗАГАЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Государственный инспектор  
отдела надзора Госпромнадзора  
512915

Н.Н.Брель